


- Bruciatore di gasolio
- Öl-Gebläsebrenner
- Brûleur fioul
- Light oil burner

Funzionamento monostadio Einstufiger Betrieb Fonctionnement à 1 allure One stage operation





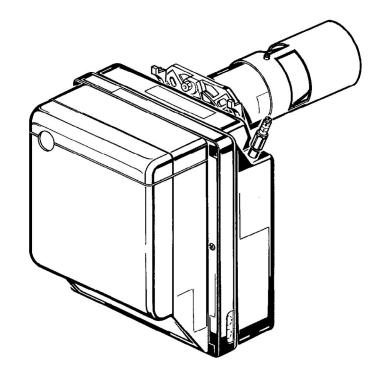

CODICE	MODELLO - MODELL	TIPO - TYP
CODE	MODELE - MODEL	TYPE
3737511	BGK0.1	357 T1

INHALT


1.	BESCHREIBUNG DES BRENNERS	1	4.	BETRIEB	6
1.1	Mitgeliefertes Zubehör	1	4.1	Einstellung der Brennerleistung	6
			4.2	Wartungsposition	6
2.	TECHNISCHE MERKMALE	2	4.3	Stellung der optischen Faser	7
2.1	Technische Daten	2	4.4	Elektrodeneinstellung	7
2.2	Abmessungen	2	4.5	Vorwärmung des Heizöl–EL	7
2.3	Arbeitsfeld	2	4.6	Betriebsablauf	8
3.	INSTALLATION	3	5.	WARTUNG	8
3.1	Brennermontage	3			
3.2	Brennstoffversorgung	3	6.	STÖRUNGEN / ABHILFE	9
3.3	Ölversorgungsanlage	4			
3.4	Elektrisches Verdrahtungsschema	5			
			-		

1. BESCHREIBUNG DES BRENNERS

Einstufiger Ölbrenner mit niedrigem Schadstoffausstoß (Stickoxyde NOx, Kohlenmonoxyd CO und unverbrannte Kohlenwasserstoffe CmHn).

- CE Reg. Nr.: 0036 0329/02 nach 92/42/EWG.
- Der Brenner entspricht der Schutzart IP 40 gemäß EN 60529.
- Brenner mit CE-Kennzeichnung gemäß der EWG-Richtlinien: EMV 89/336/EWG, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, Maschinenrichtlinie 98/37/EWG und Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG.



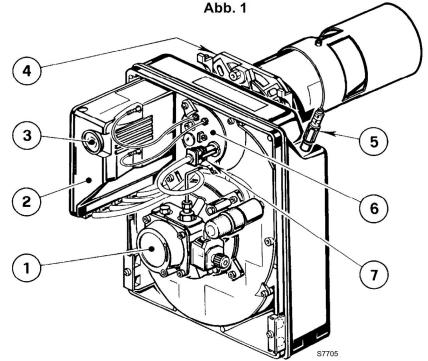

1.1 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


Kesselflansch mit Isolierdichtung	1 St.	Schraube und Muttern für Brenner-Flansch	1 St
Ölschläuche mit Anschlußnippel	2 St.	Schrauben und Muttern für Kesselflansch	4 St
Rezirkulationsrohr	1 St.		

2. TECHNISCHE MERKMALE


2.1 TECHNISCHE DATEN

ТҮР	357T1
Durchsatz - Brennerleistung 1,45 ÷ 2,95 kg/h - 16,8 ÷ 35,3 kW	
Brennstoff	Heizöl-EL, Viskosität 4 ÷ 6 mm²/s bei 20°C (H _i = 11,86 kWh/kg)
Stromversorgung	Einphasig, ∼ 50Hz 230V ± 10%
Motor	Stromaufnahme 0,85A - 2750 U/min - 289 rad/s
Kondensator	4 μF
Zündtransformator	Sekundärspannung 8 kV – 16 mA
Pumpe	Druck: 8 ÷ 15 bar
Leistungsaufnahme	0,22 kW

2.2 ABMESSUNGEN

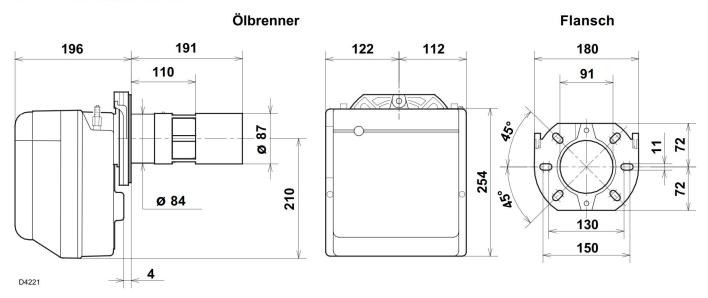

2.3 ARBEITSFELD (nach EN 267)

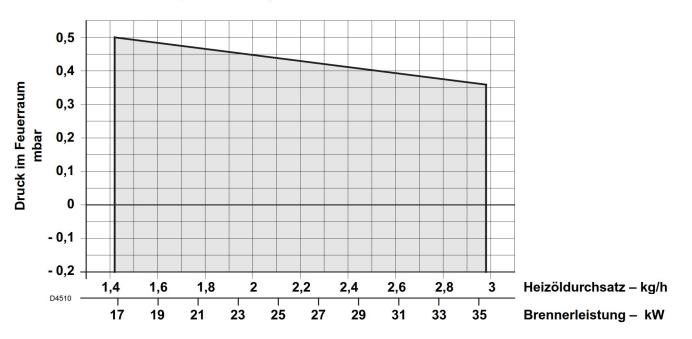


3. INSTALLATION

DIE INSTALLATION DES BRENNERS MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN AUSGEFÜHRT WERDEN.

3.1 BRENNERMONTAGE


- ➤ Das Rezirkulationsrohr (1) an dem Brennerrohr (2) montieren und mit der Schraube (3) befestigen, (siehe Abb. 2).
 - Achtung: die im Kapitel "2.2 ABMESSUNGEN" auf Seite 2 beschriebene Abmessungen befolgen.
- ➤ Die Schraube und die beiden Muttern am Flansch (4) montieren, (siehe Abb. 4).
- ➤ Falls erforderlich, die Bohrungen der Isolierdichtung (5) erweitern, (siehe Abb. 5).
- ➤ Mit den Schrauben (7) und (falls erforderlich) den Muttern (8) den Flansch (4) an der Kesseltür (6) mit Isolerdichtung (5) montieren, (siehe Abb 3).

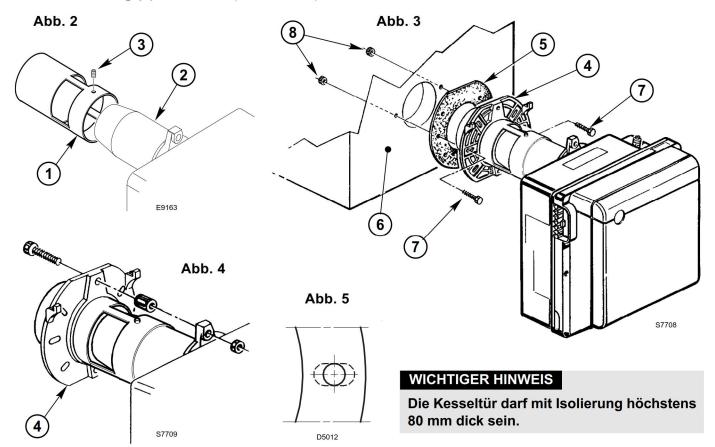

3.2 BRENNSTOFFVERSORGUNG

Die Ölschläuche werden mit den Winkelanschlüssen an der Ölpumpe montiert, wobei die Ölschläuche nach links oder nach rechts aus dem Brenner herausgeführt werden können.


Es muß jeweils die Halteschelle (1) bzw. der Verschlußwinkel (2) gewechselt werden, (siehe Abb. 6).

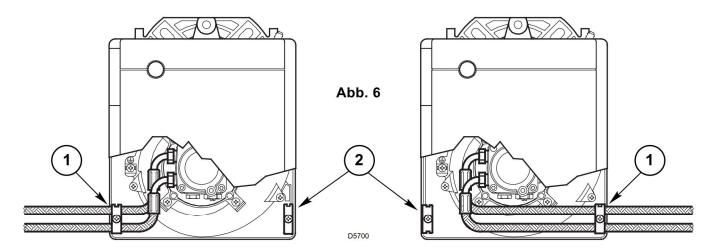

3.3 ÖLVERSORGUNGSANLAGE

WICHTIGER HINWEIS:

- Die Pumpe ist werksseitig für den Zweirohr-Betrieb eingerichtet. Wird ein Pumpen-Einrohrbetrieb für notwendig erachtet, so ist der Rücklauf-Schlauchleitungsstopfen (2) zu lösen und die By-Pass Schraube (3) zu entfernen. Danach ist der Rücklauf-Schlauchleitungsstopfen wieder einzuschrauben, (siehe Abb. 7).
- In der Brennstoff–Ansaugleitung muß ein Filter eingebaut werden.
- Es muß sichergestellt werden, daß die Ölrücklauf-Leitung ohne Verengung und Verstopfung frei in den Tank zurückgeführt wird. Durch Drukkerhöhung von mehr als 0,5 bar im Rücklauf wird die Ölpumpe undicht.

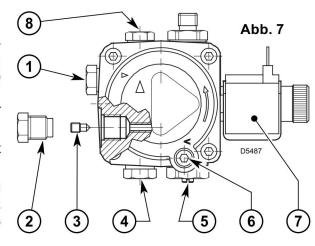



н	L Meter			
Meter	ø i 8 mm	ø i 10 mm		
0,5 1 1,5 2	10 20 40 60	20 40 80 100		

- 1 Saugleitung
- 2 Rücklaufleitung
- 3 By-pass schraube
- 4 Manometeranschluß
- 5 Druckregler
- 6 Vakuummeteranschluß
- 7 Ölmagnetventil
- 8 Hilfsdruckanschluß

AUFFÜLLEN DER PUMPE MIT HEIZÖL:


Bei der in Abb. 8 dargestellten Anlage ist es ausreichend, wenn man den Vakuummeteranschluß (6, Abb. 7) lockert und das Austreten des Brennstoffes abwartet.

Bei den in Abb. 9 und in Abb. 10 dargestellten Anlagen den Brenner starten und das Auffüllen abwarten. Sollte vor Eintritt des Brennstoffes eine Störabschaltung erfolgen, mindestens 20 Sekunden warten und danach den Vorgang wiederholen.

Der max. Unterdruck in der Saugleitung von 0,4 bar (30 cm Hg) darf nicht unterschritten werden. Unter diesem Wert bilden sich im Brennstoff Gase. Sich unbedingt vergewissern, daß die Leitungen absolut dicht sind.

Bei den Anlagen nach Abb. 10, empfehlen wir, die Ölrücklauf-Leitung in gleicher Höhe wie die Saugleitung im Tank enden zu lassen. Es kann auf ein Fußventil in der Saugleitung verzichtet werden. Endet die Rücklauf-Leitung über dem Ölniveau wird auf der Saugseite zwingend ein Fußventil benötigt, wobei dieses dann bei Verschmutzung Probleme verursachen kann.

н	L Meter			
Meter	ø i 8 mm	ø i 10 mm		
0 0,5 1 1,5 2 3	35 30 25 20 15 8	100 100 100 90 70 30 20		

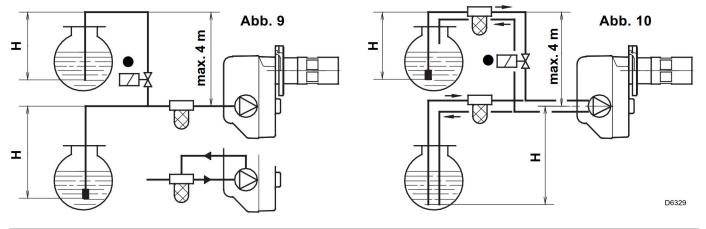

• NUR FÜR ITALIEN: automatische Absperrung gemäß Rundschreiben des Innenministeriums Nr. 73 vom 29.7.71.

H = Höhenunterschied;

L = max. Länge der Saugleitung;

ø i = Innendurchmesser der Leitung.

ELEKTRISCHES VERDRAHTUNGSSCHEMA

WICHTIGER HINWEIS

NULLEITER NICHT MIT DER PHASE VERWECHSELN

~ 50 Hz 230 V PE L N Hauptschalter T₆A Betriebsstundenzähler (230V - 0,1A max.) Begrenzungsthermostat Sicherheits-Störabschaltungtemperatur-Fernmeldung begrenzer (230V - 0,5A max.) 7-poliger Stecker


ANMERKUNGEN:

- Leiterdurchmesser: min. 1 mm². (Außer im Falle anderslautender Angaben durch Normen und örtliche Gesetze).
- Die vom Installateur ausgeführten elektrischen Verbindungen müssen den Lokalen Bestimmungen entsprechen.
- (Siehe Seite 4). Die automatische Absperrung (230V - 0,5A max.) an den N - B4 Klemmen des 7- poliges Steckers anschliessen.

PRÜFUNG

Die Regelabschaltung des Brenners kann man überprüfen, indem man die Thermostate öffnet.

Die Störabschaltung kann man überprüfen, indem man den Photowiderstand abdeckt.

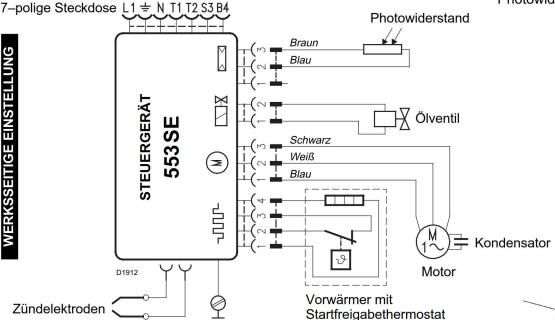

STEUERGERÄT

Um das Steuergerät vom Brenner abnehmen zu können, müssen die Steckverbindungen zu allen Komponenten, der 7- polige Stecker sowie das Erdungskabel, die Schraube (A, Abb. 11) gelöst werden. Das Steuergerät nach hinten wegziehen.

Brenner-Erdung

Falls das Steuergerät ausgebaut wird, die Schraube (A) mit einem Anziehmoment von 1 ÷ 1,2 Nm wieder anschrauben.




Abb. 11

4. BETRIEB

4.1 EINSTELLUNG DER BRENNERLEISTUNG

In Konformität mit der Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG müssen die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Inbetriebnahme unter Beachtung der Betriebsanleitung des Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und CO₂ in den Abgasen, der Abgastemperatur und der mittleren Kesseltemperatur. Entsprechend der gewünschten Kesselleistung werden Düse, Pumpendruck, Einstellung des Brennkopfes und der Luftklappe gemäß folgender Tabelle bestimmt. Die in der Tabelle aufgeführten Werte gelten bei 12,5 % CO₂ auf Meereshöhe.

_	üse 1	Pumpen- Druck 2	Brenner- Durchsatz	Brennerkopf- Einstellung 3	Luftklappen- Einstellung 4
GPH	Winkel	bar	kg/h ± 4%	Raste	Raste
0,40	80° S	12	1,45	1,5	0,9
0,50	60° S	12	1,9	2,5	2
0,55	60° S	12	2,1	2,5	3
0,60	60° S	12	2,3	3	3,5
0,65	60° S	12	2,5	3,5	4
0,75	60° S	12	2,95	4	4,7

1 EMPFOHLENE DÜSEN:

Danfoss typ S;

Delavan typ W;

Hago typ S-S;

Steinen typ S-S.

4.2 WARTUNGSPOSITION


Vor der Wartung des Brenners muss die Spannung zur Anlage abgeschaltet werden.


- ➤ Die Befestigungsmutter am Flansch losschrauben und entfernen, um den Brenner vom Heizkessel zu lösen.
- ➤ Den Brenner am Flansch (7) einhängen, die Schrauben (5) lockern, dann die Flammrohrgruppe (4) herausziehen.
- ➤ Die Schraube (4, Abb. 15 S. 7) lockern, um die Stauscheibenhalterung (3) vom Düsenstock (1) zu entfernen.
- ➤ Die Befestigungsschraube (4, Abb. 15 S. 7) ganz losschrauben, um die optische Faser (8) aus der Stauscheibenhalterung (3) zu entfernen.
- ➤ Die Drähte (2) aus den Elektroden ziehen.
- ➤ Die Düse (6) auswechseln und korrekt anschrauben; diese anziehen wie auf Abb. 12 gezeigt.
- ➤ Für die Wiedermontage, die oben beschriebenen Anweisungen umgekehrt ausführen.



Bei der Wartung des Düsenstockes die Mutter (A) anschrauben, wie in Abb. 13 dargestellt.

ANZIEHEN, OHNE BIS ZUM ANSCHLAG AUSZUFAHREN



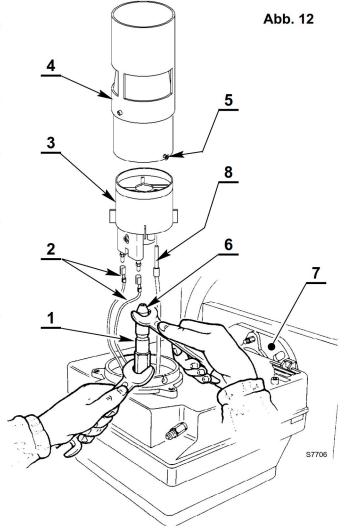

2 PUMPENDRUCK

Wird werksseitig auf 12 bar eingestellt. Veränderungen werden mit Hilfe der Schraube (5, Abb. 7, Seite 4) vorgenommen.

BRENNERKOPFEINSTELLUNG (Siehe Abb. 14)


Sie ist vom Öldurchsatz abhängig und wird ausgeführt, indem man die Einstellschraube (2) im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn soweit dreht, bis die auf der Einstellspindel markierte Raste (3) mit der Kante am Düsenstock (1) übereinstimmt.

 In der Abbildung ist der Brennkopf auf einen Durchsatz von 0,65 GPH bei 12 bar eingestellt. Die Raste 3 der Einstellspindel (3) stimmt mit der äußere Ebene des Düsenstocks (1) überein, wie in der Tabelle angegeben.



Die Einstellung erfolgt mit Hilfe der Schraube (4), nachdem man vorher die Mutter (5) gelockert hat.

Bei Brennerstillstand schließt die Luftklappe automatisch, bis zu einem max. Unterdruck im Schornstein von 0,5 mbar.

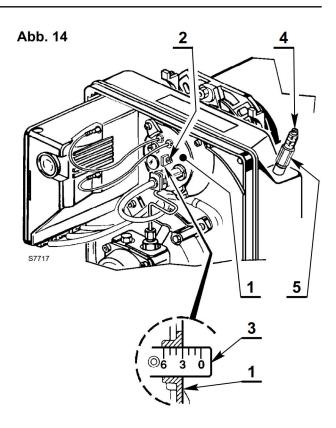

4.3 STELLUNG DER OPTISCHEN FASER, (siehe Abb. 15)

Zum Anbringen der optischen Faser ist wie folgt vorzugehen:

- ➤ Die optische Faser (1) in die Stauscheibenhalterung (3) einführen und sicher stellen, dass sie sich am Anschlag befindet.
- ➤ Die Schraube (4) behutsam anziehen, um die optische Faser (1) zu blockieren.

4.4 ELEKTRODENEINSTELLUNG (siehe Abb. 15)


WICHTIGER HINWEIS

DIE ABSTÄNDE MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN.

Setzen den Stauscheibenhalter-System (3) gegen den Düsenstock (2) und befestige ihn mit der Schraube (4).

Für eventuelle Einstellungen des Elektrodenpaares (5), die Schraube (6) lösen.

Um Zugang zu den Elektroden zu erhalten, die im Kapitel "4.1 EMPFOHLENE DÜSEN" (Seite 6) beschriebene Anleitung befolgen.

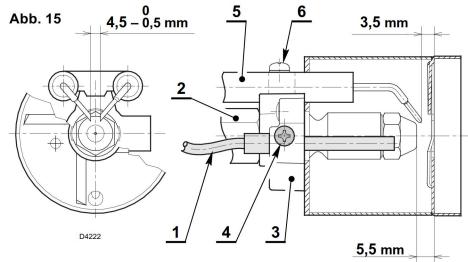


4.5 VORWÄRMUNG DES HEIZÖL-EL

Um auch bei niedrigen Heizöl-Temperaturen eine ordnungsgemäße Zündung zu ermöglichen, ist der Brenner mit einer Ölvorwärmung ausgestattet.

Ein Thermostat in der Ölvorwärmung gibt den Brenner erst bei einer optimalen Heizöltemperatur frei und ein zusätzlich eingebauter PTC-Widerstand sorgt für eine gleichbleibende Öltemperatur.

Die Vorwärmung bleibt während des Betriebs eingeschaltet und schaltet sich bei Brennerstillstand aus.

4.6 **BETRIEBSABLAUF**

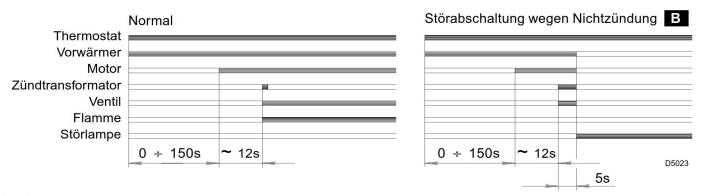

B Wird durch die Kontrollampe am Steuer- und Überwachungsgerät signalisiert (3, Abb. 1, S. 1).

5. WARTUNG

Der Brenner muß in regelmäßigen Zeitabständen und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften vom Kundendienst gewartet werden.

Die Wartung ist für den umweltfreundlichen Betrieb des Brenners unbedingt notwendig. Es wird dadurch sichergestellt, daß bestmögliche Energie-Verbrauchswerte erreicht werden, was mit einer Schadstoff-Reduzierung gleichzusetzten ist.

Vor jeder Wartungsarbeit den Brenner stromlos schalten.

WICHTIGSTE WARTUNGSARBEITEN:

- > Überprüfen, ob die Ölversorgungsleitung und die Rücklaufleitung weder verstopft noch geknickt sind.
- Filter in der Versorgungsleitung und an der Pumpe reinigen.
- Die Reinigung des Photowiderstandes ausführen, (7, Abb. 1, Seite 1).
- ➤ Korrekten Brennstoffverbrauch überprüfen.
- ➤ Öldüse austauschen (siehe Abb. 12, Seite 6) und die korrekte Stellung der Elektroden überprüfen (Abb. 15, Seite 7).
- ➤ Brennerkopf, Stauscheibe und äußerste Punkte der optischen Faser (1, Abb. 15, S. 7) reinigen.
- > Brenner ca. 10 Minuten auf voller Leistung laufen lassen, alle in diesem Handbuch aufgeführten Elemente korrekt einstellen. Danach Abgasanalyse erstellen:
 - CO2- und NOx Gehalt; Abgastemperatur: CO-Gehalt: Rußtest.

6. STÖRUNGEN / ABHILFE

Nachfolgend finden Sie einige denkbare Ursachen und Abhilfemöglichkeiten für Störungen, die den Betrieb des Brenners beeinflussen oder einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Brenners verursachen könnten.

In den meisten Fällen führt eine Störung zum Aufleuchten der Kontrolleuchte in der Entstörtaste des Steuergeräts (3, Abb. 1, S. 1).

Beim Aufleuchten dieses Signals kann der Brenner erst nach Drücken der Entstörtaste wieder in Betrieb gesetzt werden. Wenn anschließend eine normale Zündung erfolgt, so war die Störabschaltung auf eine vorübergehende, ungefährliche Störung zurückzuführen.

Wenn hingegen die Störabschaltung weiterhin fortbesteht, so sind die Ursachen der Störung und die entsprechenden Abhilfemaßnahmen folgender Tabelle zu entnehmen:

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE		
		Spannung zwischen den Klemmen L1 - N des 7- poligen Steckers prüfen.		
	Keine Stromzufuhr.	Sicherungen überprüfen.		
Der Brenner fährt bei der Auslösung des		Überprüfen, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer von Hand entriegelt werden muss.		
Begrenzungsthermostats nicht an.	Der Photowiderstand meldet Fremdlicht.	Lichtquelle beseitigen.		
	Vorwärmung oder Freigabethermostate defekt.	Austauschen.		
	Die Verbindungen des Steuergerätes sind nicht richtig eingesteckt.	Sämtliche Steckverbindungen überprüfen und bis zum Anschlag einstecken.		
	Der Photowiderstand ist verschmutzt.	Reinigen.		
	Der Photowiderstand ist defekt.	Austauschen.		
Day Brannay führt	Die optische Faser ist verschmutzt.	Reinigen.		
Der Brenner führt den Vorbelüftungs- und Zündzyklus re- gulär aus; nach un-	Die optische Faser ist nicht mit dem Loch des Stauscheibenhaltersystems ausgerichtet.	Das Richten überprüfen.		
gefähr 5 Sekunden erfolgt eine Störab- schaltung.		Brennstoffdruck und- Durchsatz überprüfen.		
Schalling.	Die Flamme reißt ab oder bildet sich nicht.	Luftdurchsatz überprüfen.		
	ment.	Düse wechseln.		
		Magnetventilspule überprüfen.		
Anfahren des Bren-	Zündelektroden nicht in richtiger Position.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung korrekt einstellen.		
ners mit verspä- teter Zündung.	Zu hoher Luftdurchsatz.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung den Luftdurchsatz korrekt einstellen.		
	Verschmutzte oder defekte Düse.	Austauschen.		

WICHTIGER HINWEIS

Jegliche vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers für Schäden an Personen, Tieren und Sachen, die durch Fehler bei der Installation und Einstellung des Brenners, durch unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch desselben, durch Nichtbeachtung der mitgelieferten Bedienungsanleitung und durch das Eingreifen von unbefugtem Personal verursacht werden, ist ausgeschlossen.